

一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会
ISO 審査センター (LIA-AC)

0. 目次

項目	頁
1. LIA-AC 登録マーク及び JAB 認定シンボルの使用について	2
2. LIA-AC 登録マーク及び JAB 認定シンボルの構成	2
(1) LIA-AC 登録マーク	
① ISO9001 登録組織用の登録マーク	
② ISO14001 登録組織用の登録マーク	
③ ISO9001 及び ISO14001 登録組織用の登録マーク	
(2) JAB 認定シンボル	
① ISO9001 登録組織用の JAB 認定シンボル	
② ISO14001 登録組織用の JAB 認定シンボル	
③ ISO9001 及び ISO14001 登録組織用の JAB 認定シンボル	
3. LIA 登録マーク及び JAB 認定シンボルの使用について	5
(1) LIA 登録マーク及び JAB 認定シンボルの提供	
(2) LIA-AC 登録マーク及び JAB 認定シンボルを使用した印刷物及びウェブサイト等の作成を下請負業者に依頼する場合	
(3) LIA 登録マーク及び JAB 認定シンボルを使用する場合	
(4) 使用範囲及び制限	
4. 使用例	7
(1) ISO9001 登録組織が、LIA-AC 登録マークだけを使用する場合	
(2) ISO9001 登録組織が、LIA-AC 登録マーク及び JAB 認定シンボルを使用する場合	
(3) ISO14001 登録組織が、LIA-AC 登録マークのみを使用する場合	
(4) ISO14001 登録組織が、LIA-AC 登録マーク及び JAB 認定シンボルを使用する場合	
(5) ISO9001 及び ISO14001 登録組織が、LIA-AC 登録マーク及び JAB 認定シンボルを使用する場合	


1. LIA-AC 登録マーク及び JAB 認定シンボルの使用について

「審査登録システムガイド(PD-003)」6. 3項 LIA-AC 登録マーク及び/又は JAB 認定シンボルを使用する場合は、当該付属書の内容を遵守し、使用していただくことになります。

2. LIA-AC 登録マーク及び JAB 認定シンボルの構成

(1) LIA-AC 登録マーク

① IS09001 登録組織用の登録マーク

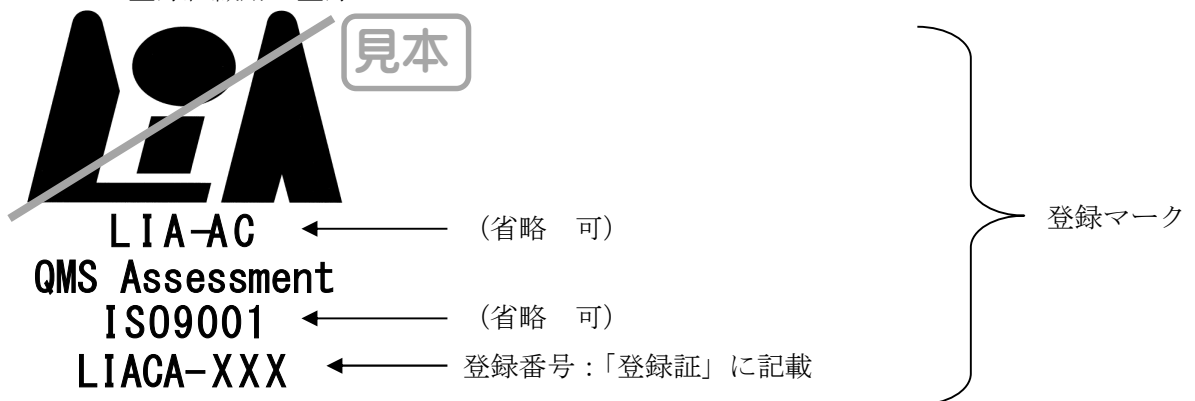

a) 登録番号の表示

「登録証」に記載の登録番号を付記して使用して下さい。

b) 色


1) 上部の図形

基本色は青色系 (DIC423)。ただし、JAB 認定シンボルと併用する時には、JAB の指定色としても良い。

2) 下部の文字

- ・「LIA-AC」 : 黒色又は上記 1) 上部の図形と同色となります。
- ・「QMS Assessment」 : 黒色又は上記 1) 上部の図形と同色となります。
- ・「ISO9001」 : 黒色又は上記 1) 上部の図形と同色となります。
- ・「LIACA - XXX」 : 黒色又は上記 1) 上部の図形と同色となります。

② IS014001 登録組織用の登録マーク

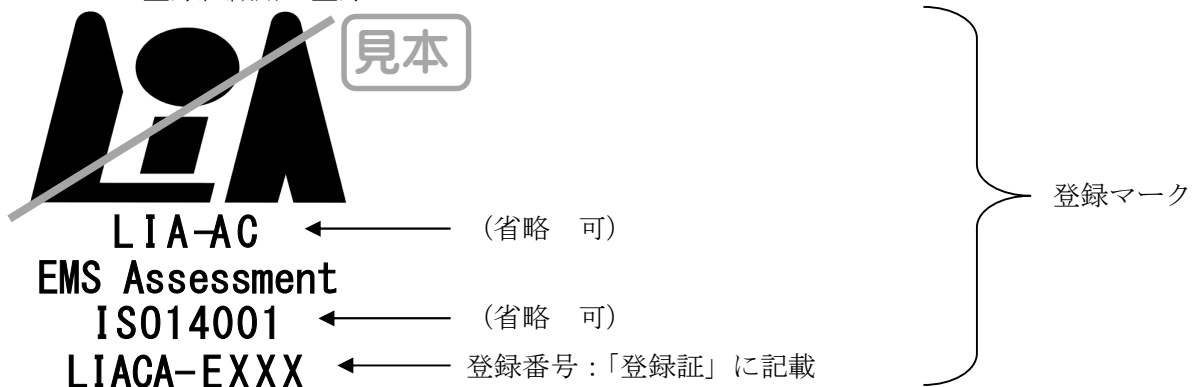

a) 登録番号の表示

「登録証」に記載の登録番号を付記して使用して下さい。

b) 色


1) 上部の図形

基本色は緑色系 (DICF293)。ただし、JAB 認定シンボルと併用する時には、JAB の指定色としても良い。

2) 下部の文字

- ・「LIA-AC」 : 黒色又は上記 1) 上部の図形と同色となります。
- ・「EMS Assessment」 : 黒色又は上記 1) 上部の図形と同色となります。
- ・「ISO14001」 : 黒色又は上記 1) 上部の図形と同色となります。
- ・「LIACA - EXXX」 : 黒色又は上記 1) 上部の図形と同色となります。

③ ISO9001 及び ISO14001 登録組織用の登録マーク

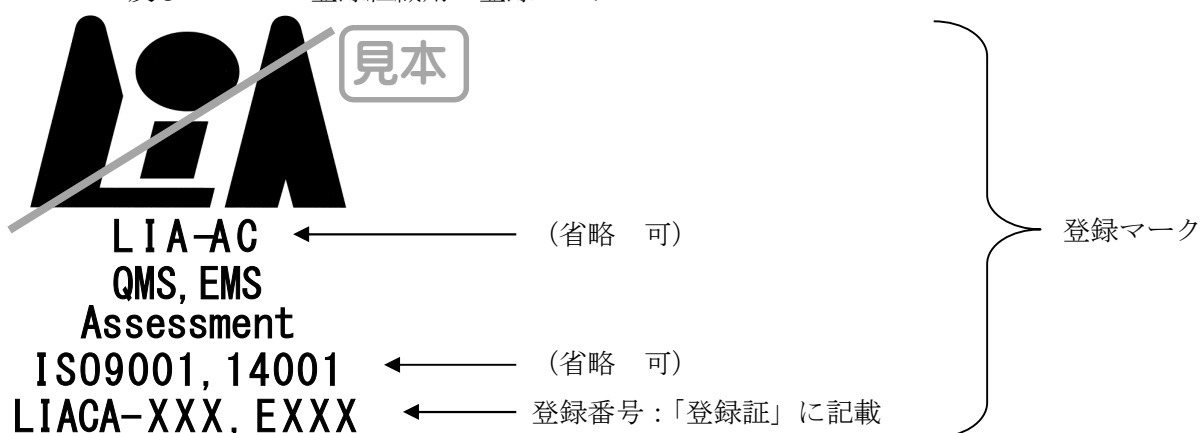

a) 登録番号の表示

「登録証」に記載の登録番号を付記して使用して下さい。

b) 色

1) 上部の図形


基本色は青色系 (DIC423)。ただし、JAB 認定シンボルと併用する時には、JAB の指定色としても良い。

2) 下部の文字

- ・「LIA-AC」 : 黒色又は上記 1) 上部の図形と同色となります。
- ・「QMS, EMS」 : 黒色又は上記 1) 上部の図形と同色となります。
- ・「Assessment」 : 黒色又は上記 1) 上部の図形と同色となります。
- ・「ISO9001, 14001」 : 黒色又は上記 1) 上部の図形と同色となります。
- ・「LIACA - XXX, EXXX」 : 黒色又は上記 1) 上部の図形と同色となります。

(2) JAB 認定シンボル

① ISO9001 登録組織用の JAB 認定シンボル

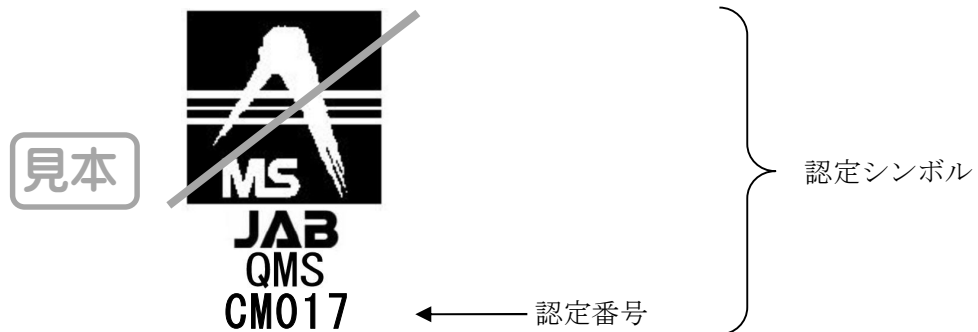

a) 認定番号の表示

認定番号とは、JAB が LIA-AC に付与した認定登録番号です。

LIA-AC の場合、「CM017」（CMはローマ字、017は数字）になります。

b) 色

1) 上部の図形

基本色は、青色（マンセル 2.5PB3.5/10、大日本インキ KK DIC579、PANTONE300C 又はその近似色）となり、サブカラーとして、黒色、灰色、金色、銀色となります。なお、JAB 認定シンボルは、地色との明瞭な対比を持たせて表示しなければなりません。

2) 下部の文字（ゴシック体となります。）

- ・「JAB」：黒色となります。
- ・「QMS」：黒色となります。
- ・「CM017」：黒色となります。

② ISO14001 登録組織用の JAB 認定シンボル



a) 認定番号の表示

認定番号とは、JAB が LIA-AC に付与した認定登録番号です。

LIA-AC の場合、「CM017」（CMはローマ字、017は数字）になります。

b) 色

1) 上部の図形

基本色は、青色（マンセル 2.5PB3.5/10、大日本インキ KK DIC579、PANTONE300C 又はその近似色）となり、サブカラーとして、黒色、灰色、金色、銀色となります。なお、JAB 認定シンボルは、地色との明瞭な対比を持たせて表示しなければなりません。

LIA-AC 登録マーク及び JAB 認定シンボルの使用について

せん。

2) 下部の文字（ゴシック体となります。）

- ・「JAB」 : 黒色となります。
- ・「EMS」 : 黒色となります。
- ・「CM017」 : 黒色となります。

③ ISO9001 及び ISO14001 登録組織用の JAB 認定シンボル



a) 認定番号の表示

認定番号とは、JAB が LIA-AC に付与した認定登録番号です。

LIA-AC の場合、「CM017」（CMはローマ字、017は数字）になります。

b) 色

1) 上部の図形

基本色は、青色（マンセル 2.5PB3.5/10、大日本インキ KK DIC579、PANTONE300C 又はその近似色）となり、サブカラーとして、黒色、灰色、金色、銀色となります。なお、JAB 認定シンボルは、地色との明瞭な対比を持たせて表示しなければなりません。

2) 下部の文字（ゴシック体となります。）

- ・「JAB」 : 黒色となります。
- ・「QMS、EMS」 : 黒色となります。
- ・「CM017」 : 黒色となります。

3. LIA 登録マーク及び JAB 認定シンボルの使用について

(1) LIA 登録マーク及び JAB 認定シンボルの提供

LIA 登録マーク及び JAB 認定シンボルの印刷物用清刷及びウェブサイト表示用の清刷は、当 ISO 審査センターが電子データにより提供いたします。

(2) LIA-AC 登録マーク及び JAB 認定シンボルを使用した印刷物及びウェブサイト等の作成を下請負業者に依頼する場合

① 印刷及びウェブサイト等の作成を下請負業者に依頼する場合、上記「(1) JAB 認定シンボルの表示」に記載した表示方法（各部の配置、色、縮小・拡大、認定番号の表示、JAB 認定シンボル使用）を下請負業者に遵守させ、「誓約書」を提出させるなどして管理しなけれ

ばなりません。

- ② 「登録マーク及び JAB 認定シンボル等の管理」(添付資料⑤)に JAB 認定シンボルの清刷及びウェブサイト用電子データを提供した下請負業者を記載し、当 ISO 審査センターに提出しなければなりません。提出された内容に変更が生じた場合には、遅滞なく変更した内容を記載した当該書類を再提出してください。

(3) LIA 登録マーク及び JAB 認定シンボルを使用する場合

- ① 縮小又は拡大して表示する場合は、下部の文字が明瞭に読み取れる大きさのものでなければなりません。
- ② 縮小又は拡大して表示する場合は、上部の図形及び下部の文字が提供した図(電子データ)と同一比にしなければなりません。
- ③ JAB 認定プログラム名称部及び認定番号(ゴシック体とする。)は、必ず表示することとし、縮小することにより、明瞭な表示ができないようにしてはなりません。
- ④ 清刷を一体の状態で使用し、その各要素を分解して個別に使用したり、それらを組み替えて使用してはなりません。また、解像度を低めるなど、画像を劣化させる改変を行ってはなりません。
- ⑤ 印刷物に使用する場合は、印刷物用清刷の複製を使用し、ウェブサイトを使用する場合は、ウェブサイト表示用の清刷の複製を使用しなければなりません。
- ⑥ JAB 認定シンボルを使用する際は、LIA 登録マークとの組合せで使用し、JAB 認定シンボルのみを使用してはなりません。
- ⑦ JAB 認定シンボルをその他のマーク(LIA 登録マーク及び組織のマーク等)とともに使用する場合、その他のマークは JAB 認定シンボルと明らかに異なるよう識別できるものでなければなりません。また、JAB 認定シンボルの意味ができるだけ明確になっていなければなりません(例えば、JAB 認定シンボルの位置及び大きさとその他のマークの位置及び大きさととの関係等の配慮。)

(4) 使用範囲及び制限

- ① LIA 登録マーク及び JAB 認定シンボルは、「登録証」に記載された審査登録範囲内で、次の事項に対して使用することができます。
 - a) 企業紹介パンフレット等広報文書への印刷、貼付
 - b) 企業名入り封筒、用紙等への印刷、貼付
 - c) 名刺への印刷、貼付(ただし、審査登録範囲の業務に従事する者のみ。)
- ② 次の場合にはご使用できません。
 - a) 登録停止の期間及び登録の取消しの決定があった場合
 - b) 製品に対して、又は製品が承認されていると誤解を生じさせるような場合
 - c) 登録範囲と登録されていない範囲とが誤解されるような場合
例えば、JAB 認定複合シンボルの使用においては、ISO9001 の登録範囲と ISO14001 のそれぞれの規格の登録されていない範囲が登録されていると誤解を生じさせるような場合
- ③ 使用範囲及び制限に違反した場合
登録組織が本付属書に違反した場合、「審査登録契約書」に基づき、登録の一時停止、登録取消し等の措置が取られます。

4. 使用例

(1) ISO9001 登録組織が、LIA-AC 登録マークだけを使用する場合

例①



例②



(2) ISO9001 登録組織が、LIA-AC 登録マーク及び JAB 認定シンボルを使用する場合

例①



例②



(3) ISO14001 登録組織が、LIA-AC 登録マークのみを使用する場合

例①



例②



(4) ISO14001 登録組織が、LIA-AC 登録マーク及び JAB 認定シンボルを使用する場合

例①



例②



(5) ISO9001 及び ISO14001 登録組織が、LIA-AC 登録マーク及び JAB 認定シンボルを使用する場合

合


例①



例②



例③

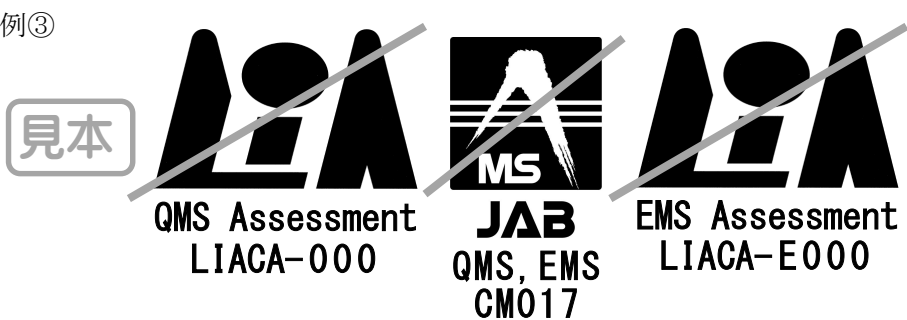

例④

見本



LIA-AC
QMS, EMS
Assessment
LIACA-000, E000



JAB
QMS, EMS
CM017

以上